



ESCUDO DE ARMAS
DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN DE PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS CENTRO AMÉRICA
TEL: 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264
www.mpuertocortes.com

ADENDUM # 3

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional GT-MPC – 04-2017 del proyecto Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario Barrio Suyapa 10 y 11 Avenida 4,5,6,7 y 8 calle y Barrio San Martín, 12 Calle Este, 9 y 10 Avenida, Puerto Cortés Honduras, se les hace las siguientes aclaraciones

- Se adjunta en digital el detalle de pozo de visita en AUTOCAD.
- Respecto a detalle de los POZOS PUNTAS deberá avocarse al proveedor correspondiente.


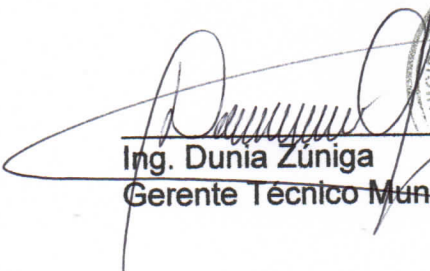



Ing. Dunia Zúñiga
Gerente Técnico Municipal




Puerto Cortés es Compromiso de Todos.


DETALLES POZO DE INSPECCION 36 " ø

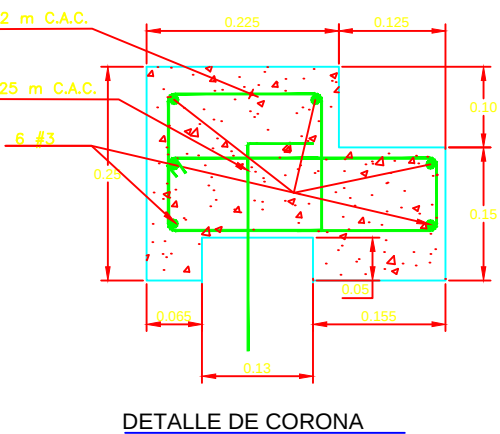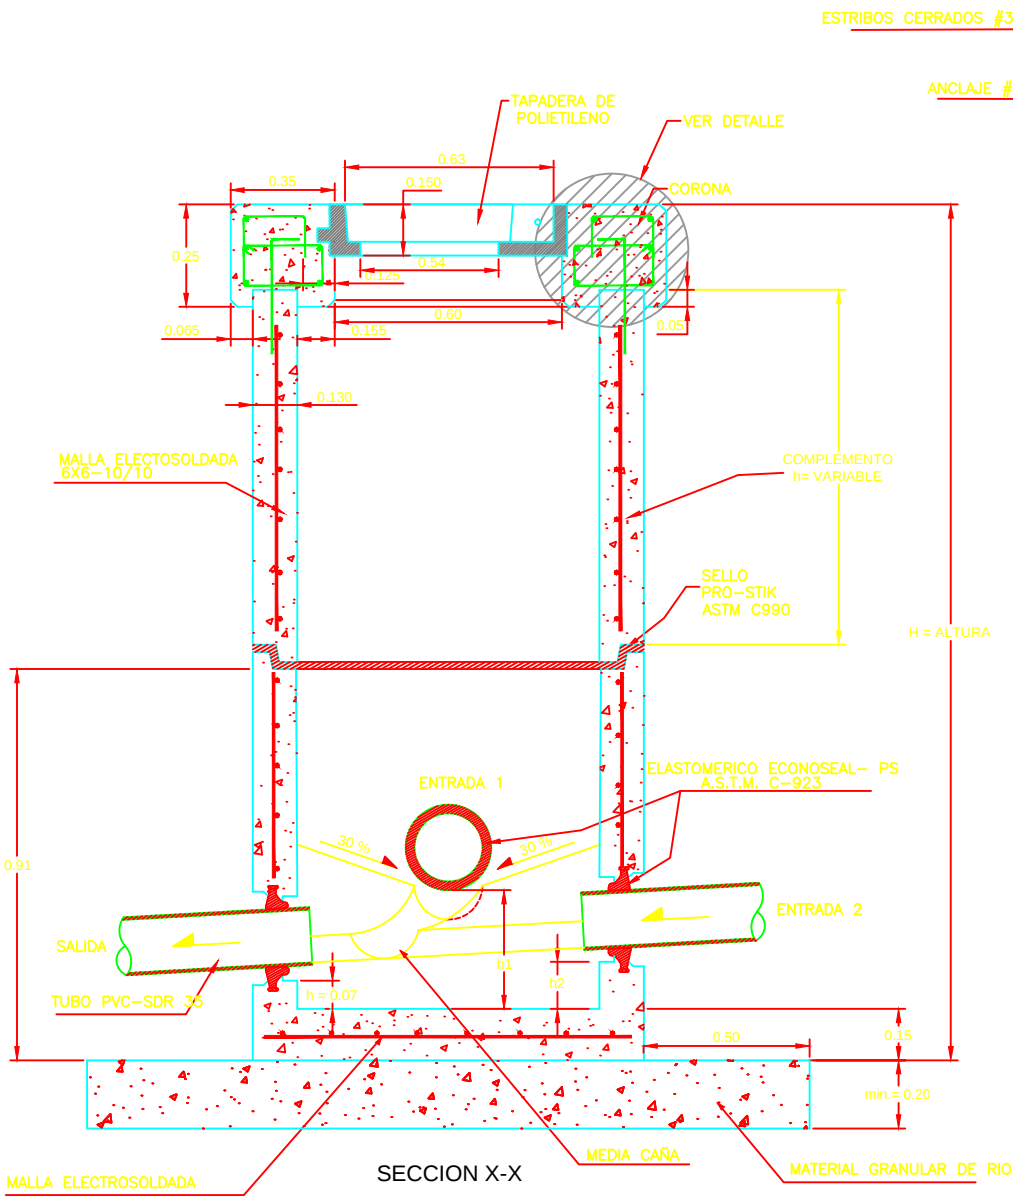

DETALLE DE CORONA

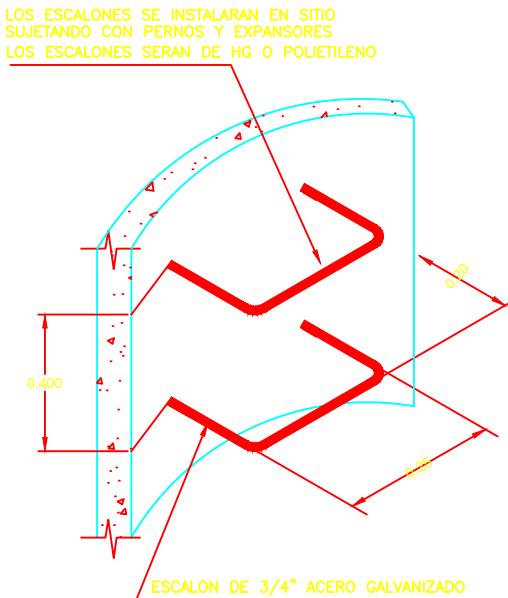

DETALLE DE ESCALONES

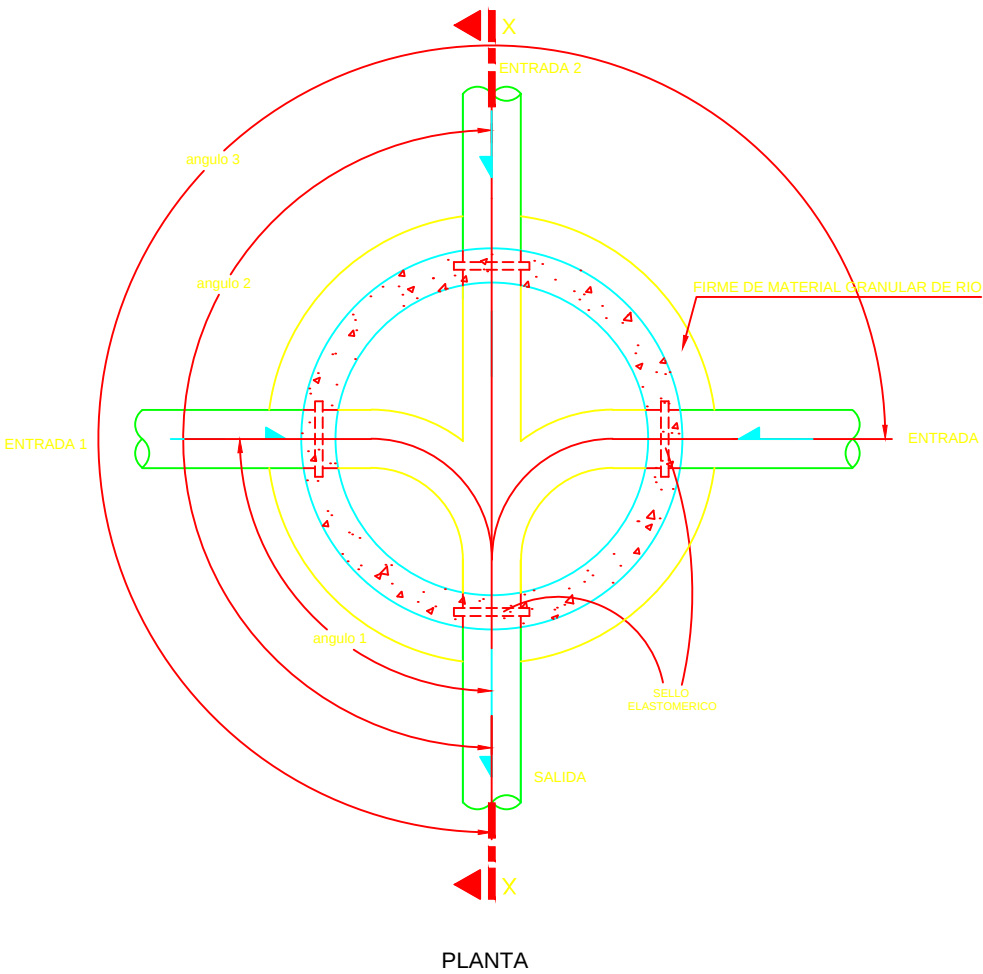

ESPECIFICACIONES:

- *COTAS EN METROS
- * LOS ELEMENTOS DE CONCRETO A USARSE EN LA CONSTRUCCION DE POZOS SERA, $F'c = 280 \text{ Kg/cm}^2$
- * EL CONCRETO DE LA CORONA SERA $F'c = 280 \text{ kg/cm}^2$. COLADO EN SITIO.
- * EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORONA ES $Fy = 2,800 \text{ Kg/cm}^2$
- * UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO II PARA LA FABRICACION DE LOS POZOS.
- * AL CONCRETO REFORZADO SE LE INCORPORARA INHIBIDOR DE CORROSION, COOLSET EN UNA DOSIFICACION DE 10 LTS/m3.
- *EL RECUBRIMIENTO MINIMO DEL ACERO SERA DE 3 cms.
- * EL POZO SERA DESPLANTADO DE UN FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CON UN ESPESOR MINIMO DE 0.20 m
- * LAS TAPADERAS DE LOS POZOS SERAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CERROJO DE ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUE DE HULE DEFORMABLE
- * USAR ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO CHEMFAST-606 EDECON
- * AL CONCRETO EN GENERAL SE INCORPORARA FIBRA DE NYLON, FIBRAD-P MARCA EDECON.
- * EL LIMITE DE FLUENCIA DE LA MALLA ELECTROSOLDADA ES DE $4,900 \text{ Kg/cm}^2$ (70,000 PSI) FABRICADA POR MONOLIT.