



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #3

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-16-2023 "CONTINUIDAD DE LA SEGUNDA AVENIDA EN LA COLONIA KENEDY CAMPO ROJO, PUERTO CORTÉS, CORTÉS"**, se les hace de conocimiento lo siguiente:

- 1) En el Item 1.02 demolición de canales existentes favor proporcionar las dimensiones de canal existentes

R/= Losa de 0.10 mt, paredes de bloque fundido con varilla de 3/8 a cada 20 cm, y una solera de cierre de 0.10 mts con un armado de 2#3 y #2@20

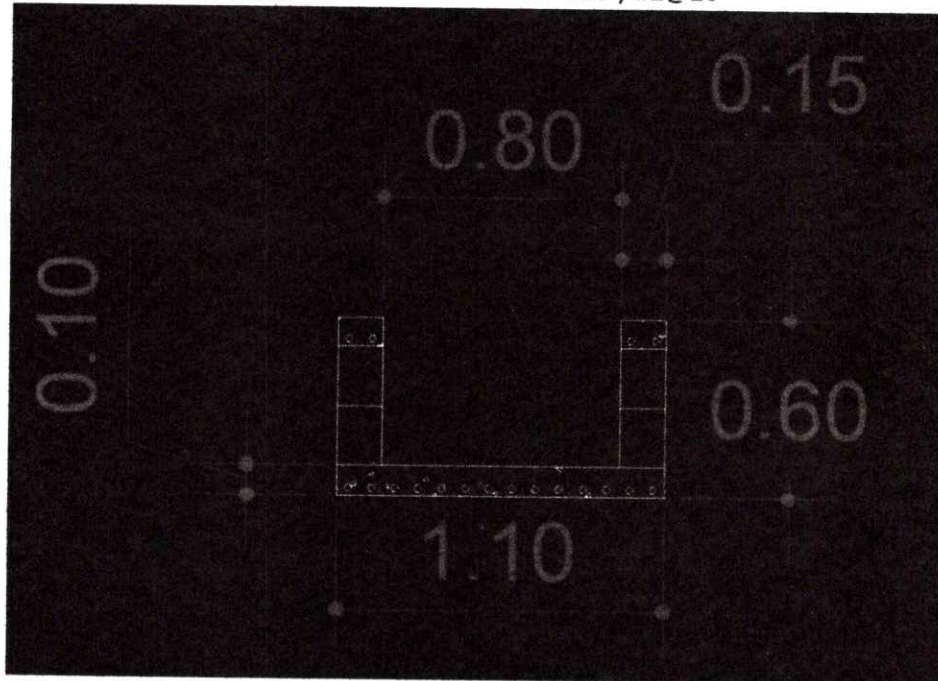

- 2) ¿Dónde se depositarán el material producto de la demolición y corte? Hay algún botadero autorizado.

R/=El departamento de mantenimiento vial será el que dispondrá de este material.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

- 3) ¿Se colocará primer antes de pintar con pintura termoplástica y donde se deberá incluir en caso de colocarla?


R/=Si se colocara, este costo va incluida en cada ítem de pintura.

- 4) ¿Dónde se utilizará ítem 6.03 relleno y compactado de material selecto importado?

R/= Este se utilizará para el rellenar el hueco entre la pared de bloque y el terreno natural del canal.


- 5) Favor proporcionar el plano de distribución de juntas longitudinales y transversales y su armado si es que va a requerir

R/= el armado será varilla de 1/2 a cada 0.20 mts

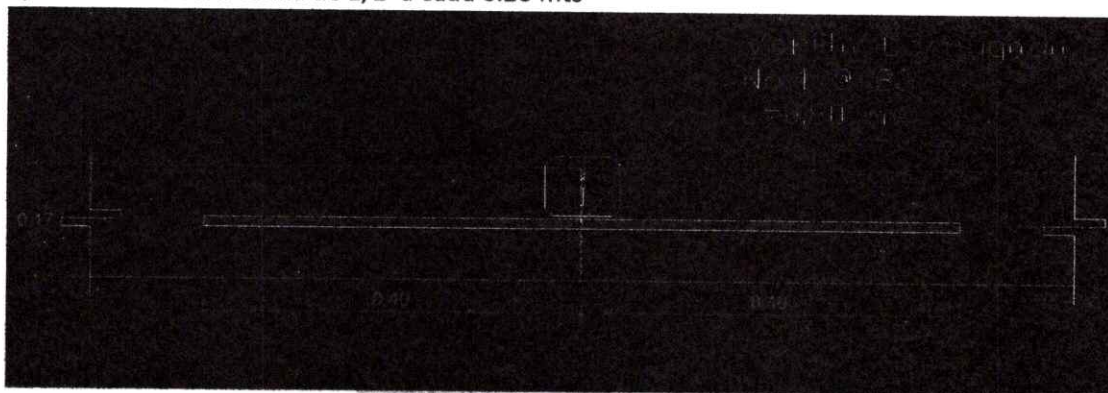

- 6) Proporcionar el detalle de las juntas ya que no aparece


Las Juntas serán cada 2.50 mts

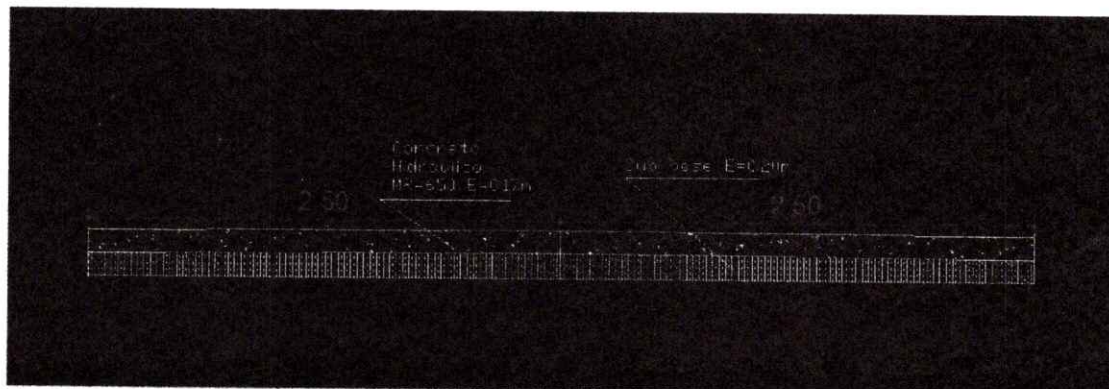

- 7) Proporcionar el largo del bordillo intermitente ya que solo aparece la sección y no aparece la separación entre bordillo

R/=Largo de bordillo 0.50 metros y la separación es de 0.50 metros.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

- 8) Favor aclarar la resistencia del concreto ya que en el cuadro de oferta aparece MR 650 PSI y en los planos hoja # 7 aparece pavimento $e=17$ cm, F'C 3000 lb/pulg² con pines de refuerzo de varilla de 1/2 @20 transversal y longitudinal
R/=Concreto premezclado MR650 con agregado de 1 ½
- 9) Corregir la sección Típica del plano hoja #2 ya que no incluye la sub base.
R/= Ver Planos

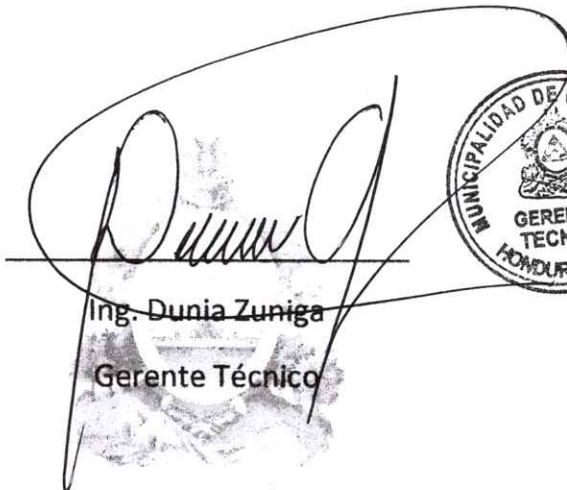
Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

ACABADO CON LLANA Y RASTRILLO

9.70 METROS.

PENDIENTE DE
2% HACIA CANAL


Pavimento es 17 CM. CONCRETO
MP 550 1 1/2, con fines de refuerzo
de varilla de 1/2 @ 0.20, transversales
y longitudinales

TERRENO CONFORMADO

VER DETALLES Y UBICACIÓN EN
PLANOS

SECCION TIPICA Pavimento

Detalle de Pavimento

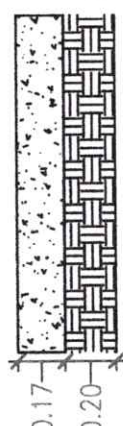

Pavimento


Sub-Base

JAMBA VERTICAL 10 X 15 CM 2#3
#2 @ 20 CM 1:2:3

PARED DE BLOQUE 6" FUNDIDO
REFORZADO #3 @ 40 CM

FIRME DE CONCRETO e=10 CM,
#3 @ 20 CM

MATERIAL DE NUCLEO DE RIO
e=10 CM

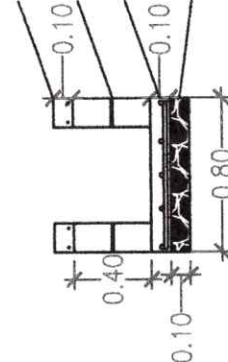

Detalle de Canal

CONTENIDO: Plano Detalles

PROYECTO: CONTINUIDAD DE LA SEGUNDA AVENIDA
EN LA COLONIA KENEDY CAMPO ROJO

UBICACION: Campo rojo, Puerto Corrés, Corrés

HOJA:
08

REVISIÓN:
1

DIBUJO Y DISEÑO: DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

CALCULO: DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

FECHA: 24/10/2023

APROBÓ: GERENCIA TECNICA

EMISIÓN:
14-10-2022

VERSIÓN:
03

CÓDIGO:
DP-DIP-N001