



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-16-2024 “PAVIMENTACIÓN CALLEJON LA SIRENA, BARRIO CIENAGUITA, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS”, se les aclara lo siguiente:

1. Favor enviar detalle de las instalaciones Hidráulicas, como ser:

- Detalle Pozos de inspección.

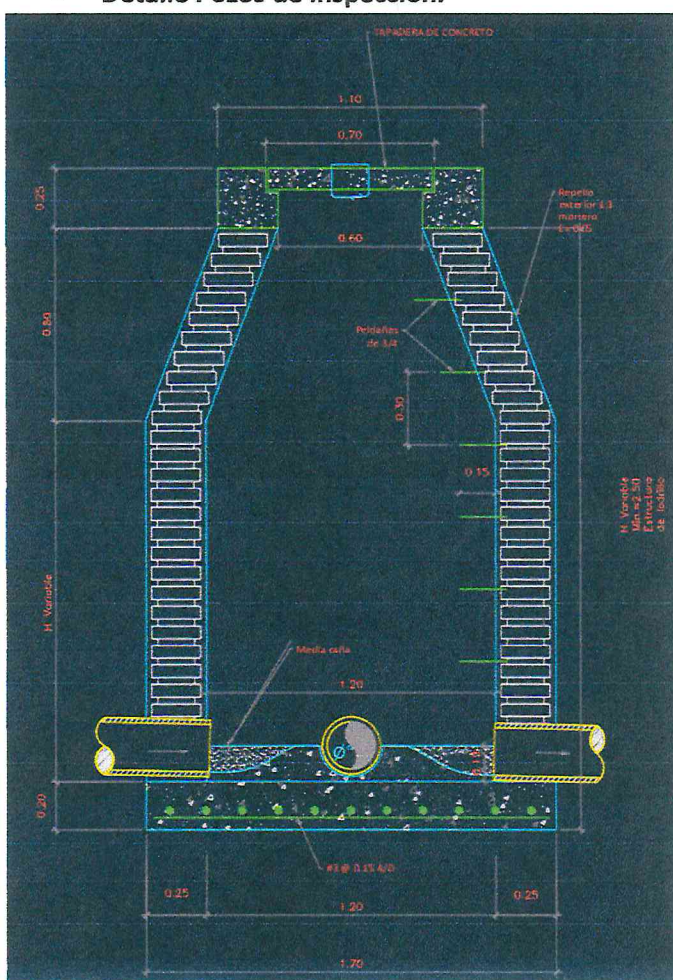

[Firma manuscrita]







PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- Detalle de cajas de registro.

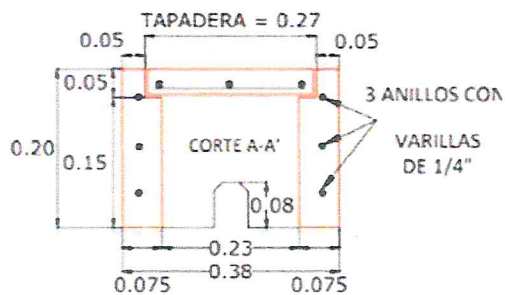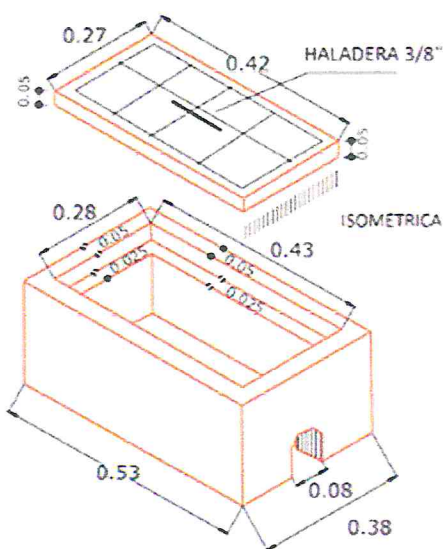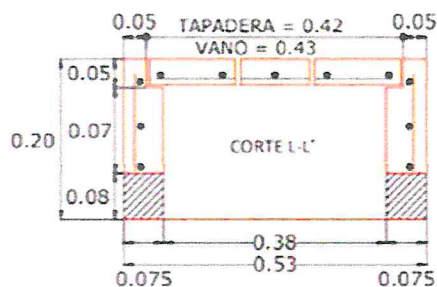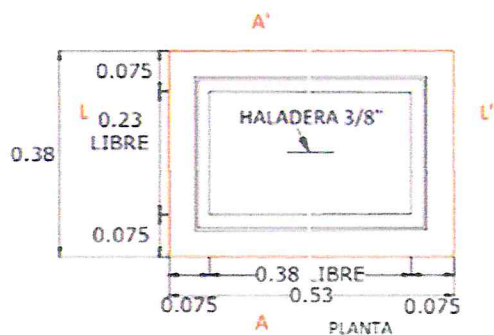

- Tapaderas pozos serán de concreto o de otro material?
EL Casquete y la tapadera en bisagra de polietileno pesada.



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- Las tuberías llevarán cama de arena, de ser así qué espesor de cama de arena se debe considerar.
R/= Las tuberías a instalar por parte del contratista si llevarán cama de arena, considerar 2 pulgadas de espesor.
- El material de relleno compactado de las instalaciones de tubería, será con material de sitio o se reemplazará con material selecto.
R/= El material de relleno y compactado necesario se deberá considerar con material selecto.

2. OBRAS DE PAVIMENTO

- Favor enviar plano de juntas en el pavimento

R/=

NOTA:

- El aserrado de las juntas se realizará con disco de 1/8 de pulgada , con profundidad de corte igual a 1/3 del espesor de la losa de Concreto Hidráulico.

-Juntas Transversales de Construcción

Varillas Corrugadas de 3/8" de 65 cm de longitud y colocadas a una separación de 50 cm.

-Junta Longitudinal de Construcción

Varillas corrugadas de 1/2" de 65 cm de longitud y colocadas a una separación de 75 cm.

-Pasadores

Varilla lisa No.4 (1/2"), longitud de 60 cm, a cada 30.00 cm.



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn


- Favor enviar detalle de juntas de corte en el pavimento (separación)




DETALLE JUNTAS EN PAVIMENTO



- Favor enviar detalle de bordillo intermitente.
 $R/\text{F}'C = 3000 \text{ PSI}$, Refuerzo varilla #3 a cada 0.15m, acero grado 60

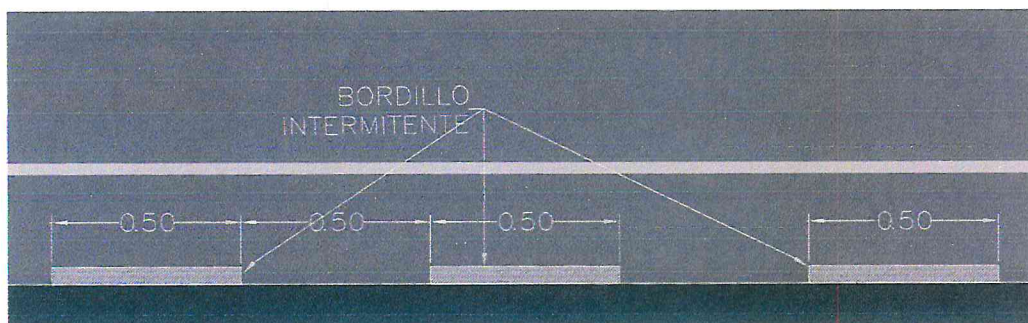

3.

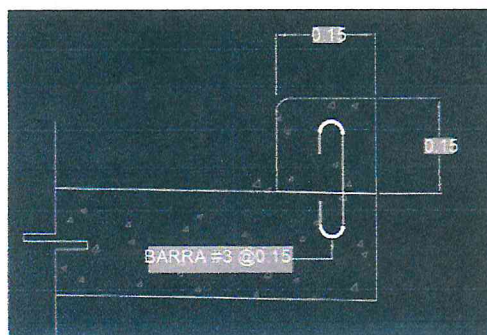

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- Detallar que tipo de sellador debemos considerar en las juntas.
R/= Se deberá considerar sello asfáltico.

3. Bases

- Uno de los documentos solicitados en las bases es: La declaración de aceptación de Bases de Licitación. (En que página de las bases podemos encontrar el formato de esta declaración).
R/= La declaración que se pide no es un formulario que se encuentre dentro de los pliegos; Este documento lo realiza cada empresa como un escrito.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO