



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-17-2024 "PAVIMENTACIÓN BARRIO EL FARO 9 CALLE, 9 A 12 AVENIDA, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS", se les aclara lo siguiente:

1. Favor enviar detalle de las instalaciones Hidráulicas, como ser:

- Detalle Pozos de inspección.

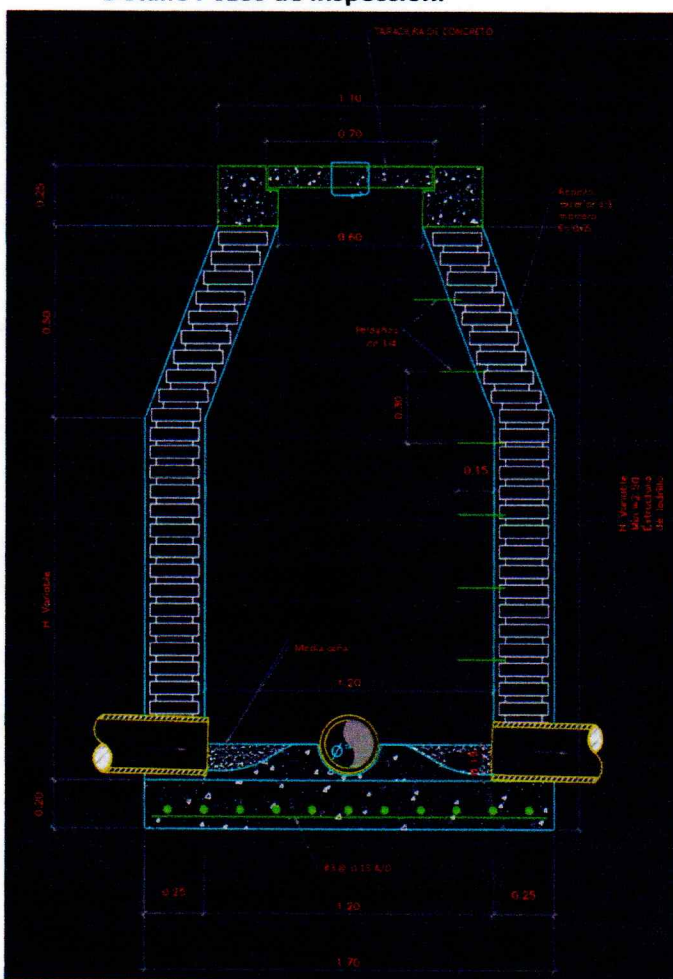

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

- Detalle de cajas de registro.

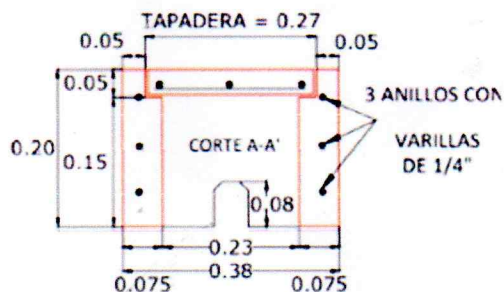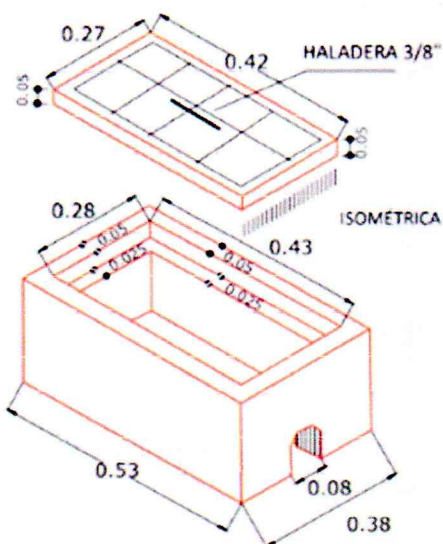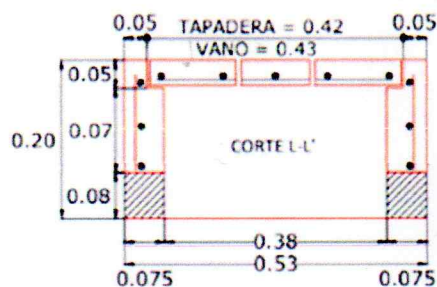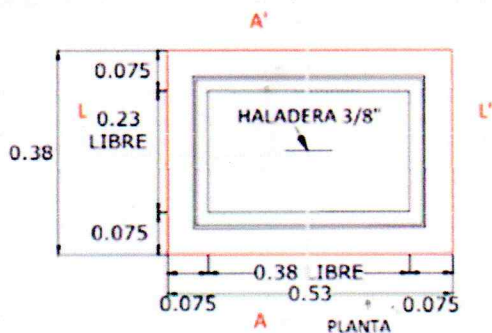

- Tapaderas pozos serán de concreto o de otro material?
EL Casquete y la tapadera en bisagra de polietileno pesada.



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

- Las tuberías llevarán cama de arena, de ser así qué espesor de cama de arena se debe considerar.
R/= Las tuberías a instalar por parte del contratista si llevarán cama de arena, considerar 2 pulgadas de espesor.
- El material de relleno compactado de las instalaciones de tubería, será con material de sitio o se reemplazará con material selecto.
R/= El material de relleno y compactado necesario se deberá considerar con material selecto.
- Favor enviar detalles de las diferentes cajas de las conexiones agua potable (cajas para válvulas, cajas domiciliarias, cajas de A.P.)
R/=
 - Cajas para Válvulas

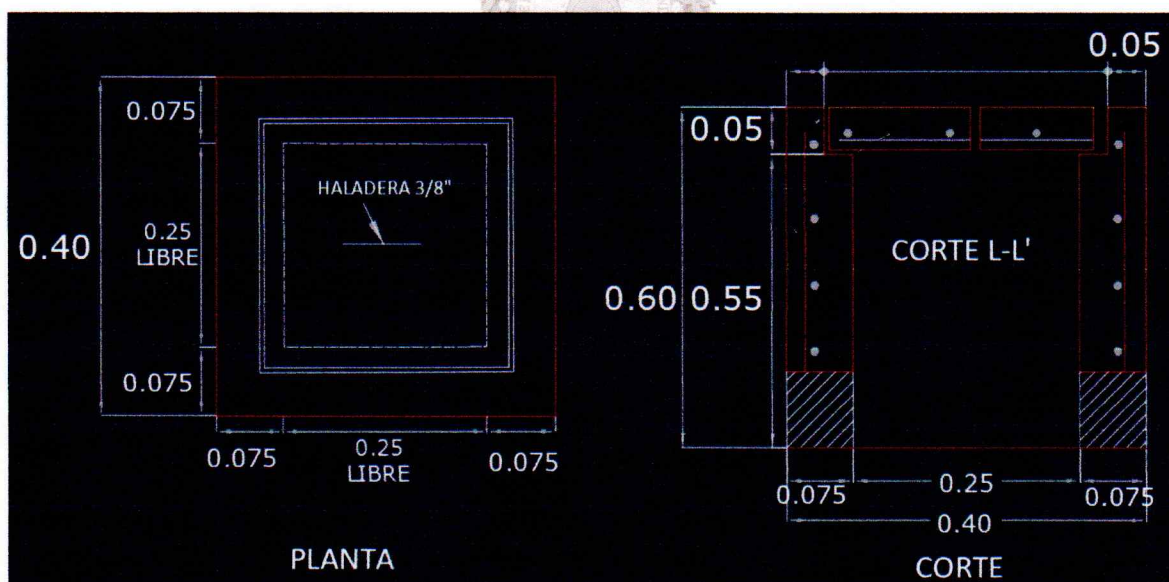

P



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO





ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

2. OBRAS DE PAVIMENTO

- Favor enviar detalle de bordillo intermitente.
R/= F'C = 3000 PSI, Refuerzo varilla #3 a cada 0.15m, acero grado 60

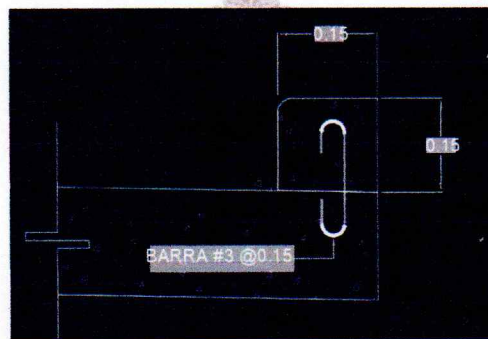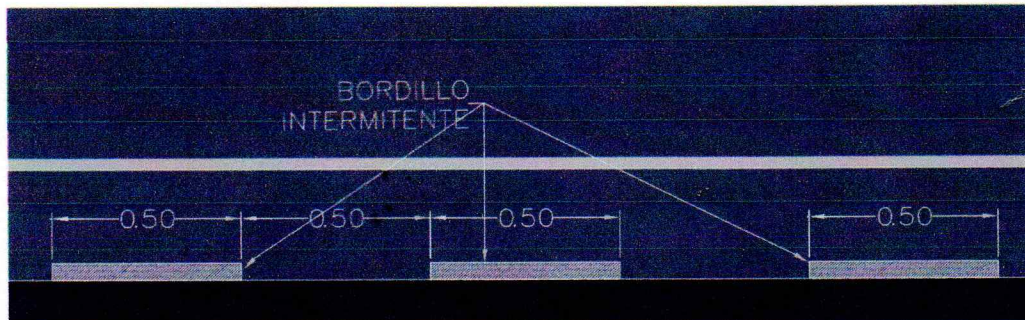

- Detallar que tipo de sellador debemos considerar en las juntas.
R/= Se deberá considerar sello asfáltico.






PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- Favor enviar detalle constructivo de cuneta rectangular de aguas lluvias.
R/=

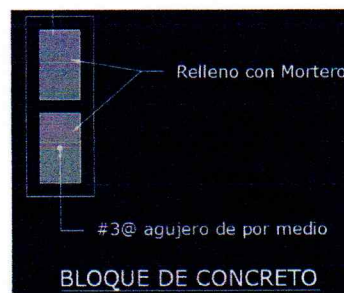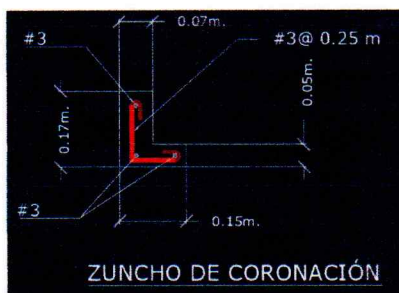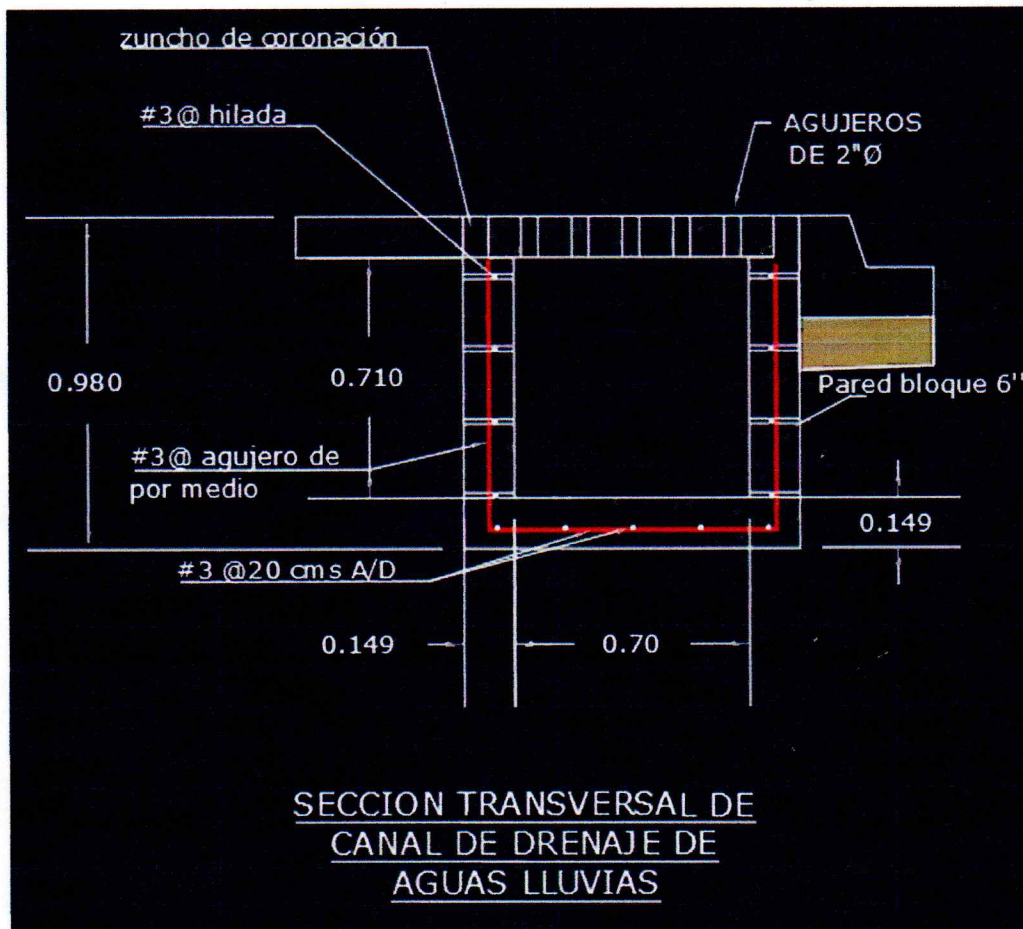


PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

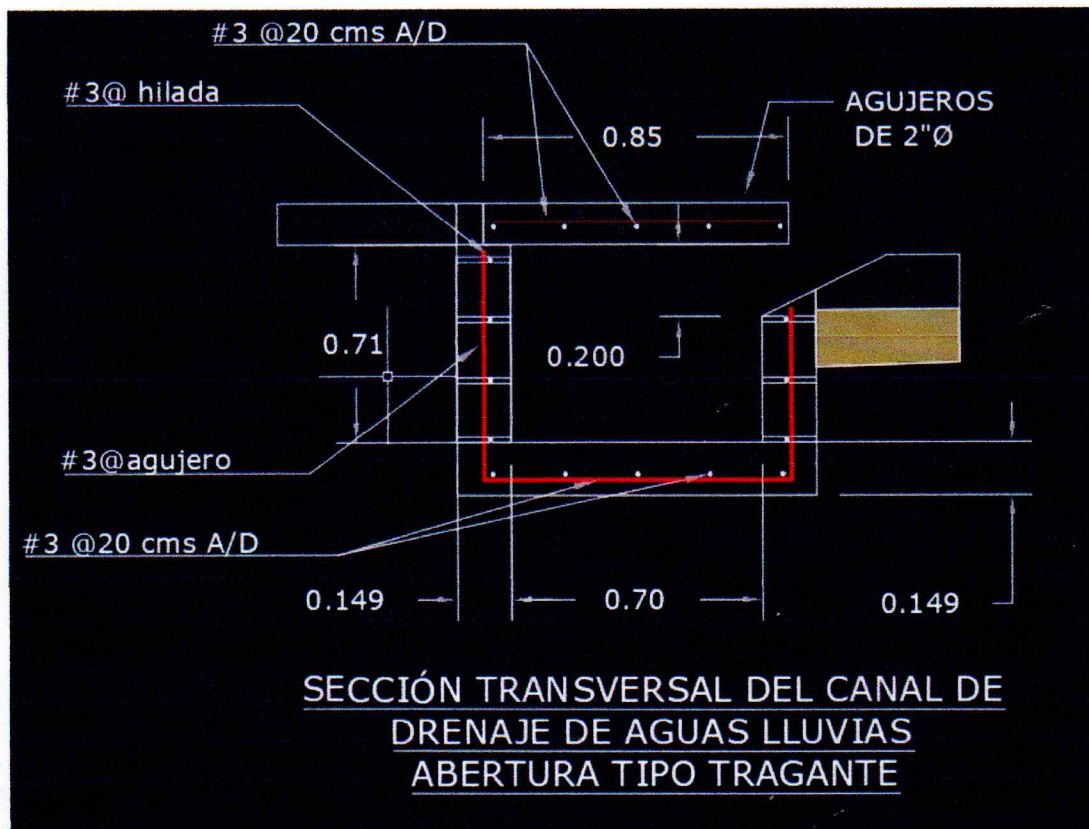

- Favor indicar detalle de las tapaderas de las cunetas (con agujeros y sin agujeros).

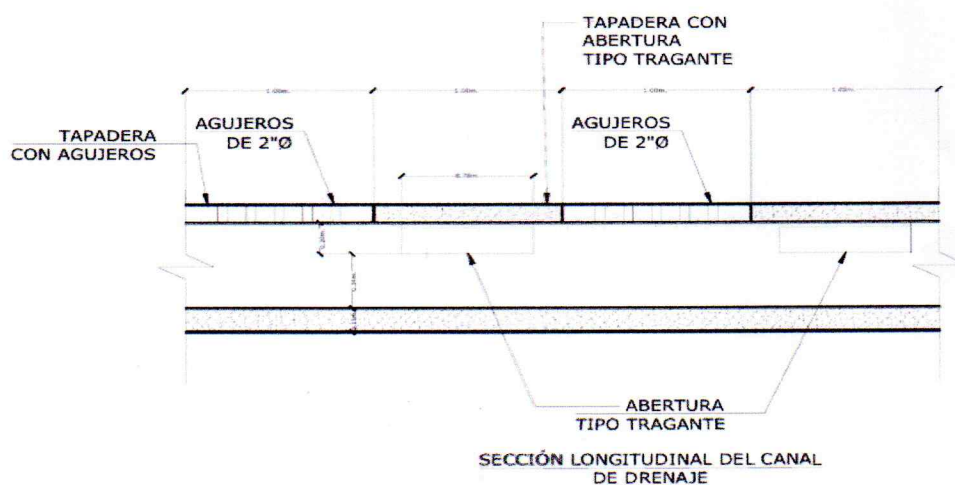


PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

Tapadera Tipo I lisa E=0.12m
concreto 3,000 lb/pulg2 reforzado con
varilla #4 " 0.20m en ambos sentidos

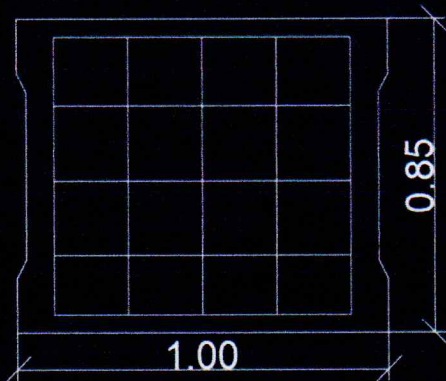

Tapadera Tipo II con agujeros de 2"
E=0.12m concreto 3,000 lb/pulg2
reforzado con varilla #4 " 0.20m en
ambos sentidos

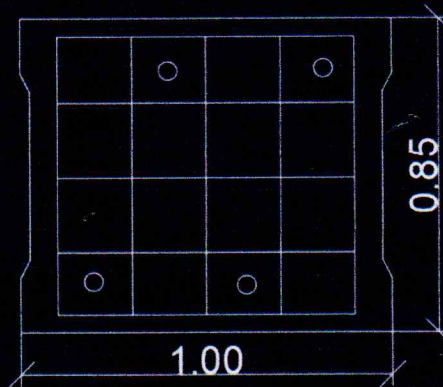

3. Preliminares

Favor indicar a que se refiere la actividad 1.03 de preliminares. Remoción de Estructuras y obstáculos (Energía Eléctrica).

R/= Este ítem 1.03 se refiere a la reubicación de postes.

4. Bases

- Uno de los documentos solicitados en las bases es: La declaración de aceptación de bases de licitación. (En que pagina de las bases podemos encontrar el formato de esta declaración).

R/= La declaración que se pide no es un formulario que se encuentre dentro de las bases; Este documento lo realiza cada empresa como un escrito.

Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO